



Размещение мнемосхемы в холле

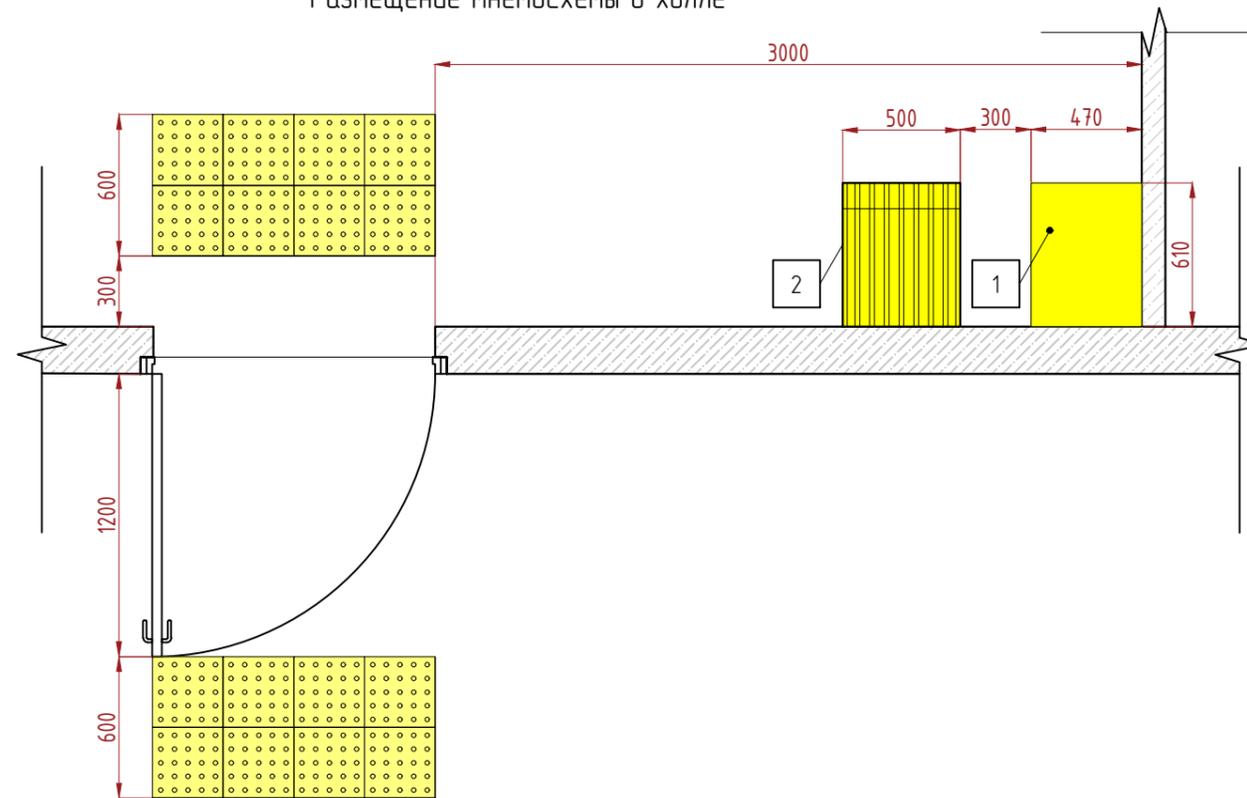

Размещение мнемосхемы в холле

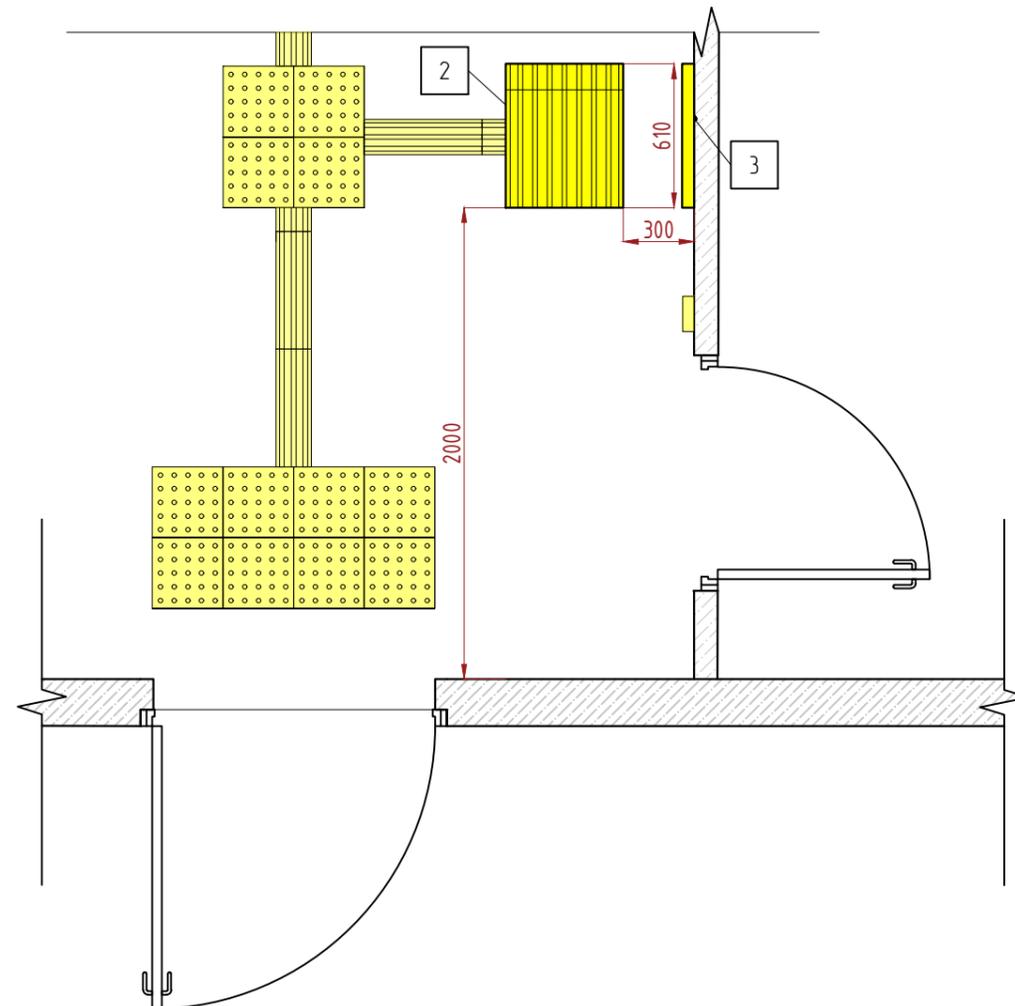

Спецификация элементов оборудования доступной входной группы

Все элементы, указанные в таблице можно приобрести на сайте:
<https://dostupnaya-strana.ru/>



| Поз. | Артикул на сайте | Наименование | Кол-во |
|------|------------------|---|--------|
| 1 | 5651 | Мнемосхема 470x610 мм на наклонной стойке | 1 |
| 2 | 2846-2 | Тактильная плитка для помещений (ПВХ, 500x500x5 мм, девять продольных полос), самоклеящаяся | 4 |
| 3 | 2395 | Тактильная мнемосхема черно-желтая 610x470мм | 1 |

Примечания:

1. В зданиях с массовым пребыванием людей для инвалидов по зрению следует устанавливать тактильные или тактильно-звуковые схемы, отображающие информацию о размещении и назначении помещений в здании. Они должны размещаться в вестибюле вблизи входа по возможности с правой стороны по ходу движения на расстоянии не более 4 м от входа в здание по СП 59.13330.2020 п. 6.5.12.
2. ТНУ "Поле получения услуги" должен иметь глубине указателя -от 420 до 510 мм, ширина указателя должна соответствовать ширине места предоставления услуги, указатель в виде девяти параллельных продольных рифов, располагается перед местом предоставления услуги на расстоянии 300 мм от него по ГОСТ Р 52875-2018 п. 4.3.2.
3. При обустройстве тактильно обозначенных путей следования в зданиях и сооружениях не допускается обустроить направляющие напольные указатели в коридорах шириной менее 4 м по ГОСТ Р 52875-2018 п. 4.3.5.

Условные обозначения:



Фактические размеры
 Нормативные размеры

| Статус | ФИО | Подпись | Лист | Листов |
|------------|---------------|---------|------|--------|
| Разработал | Кузнецова ЛО. | | 1 | 1 |
| | | | | |
| | | | | |

Размещение мнемосхемы в холле

Доступная страна

